


FDV Forvaltning, drift og vedlikehold

Nordvest Ventilasjonsrist

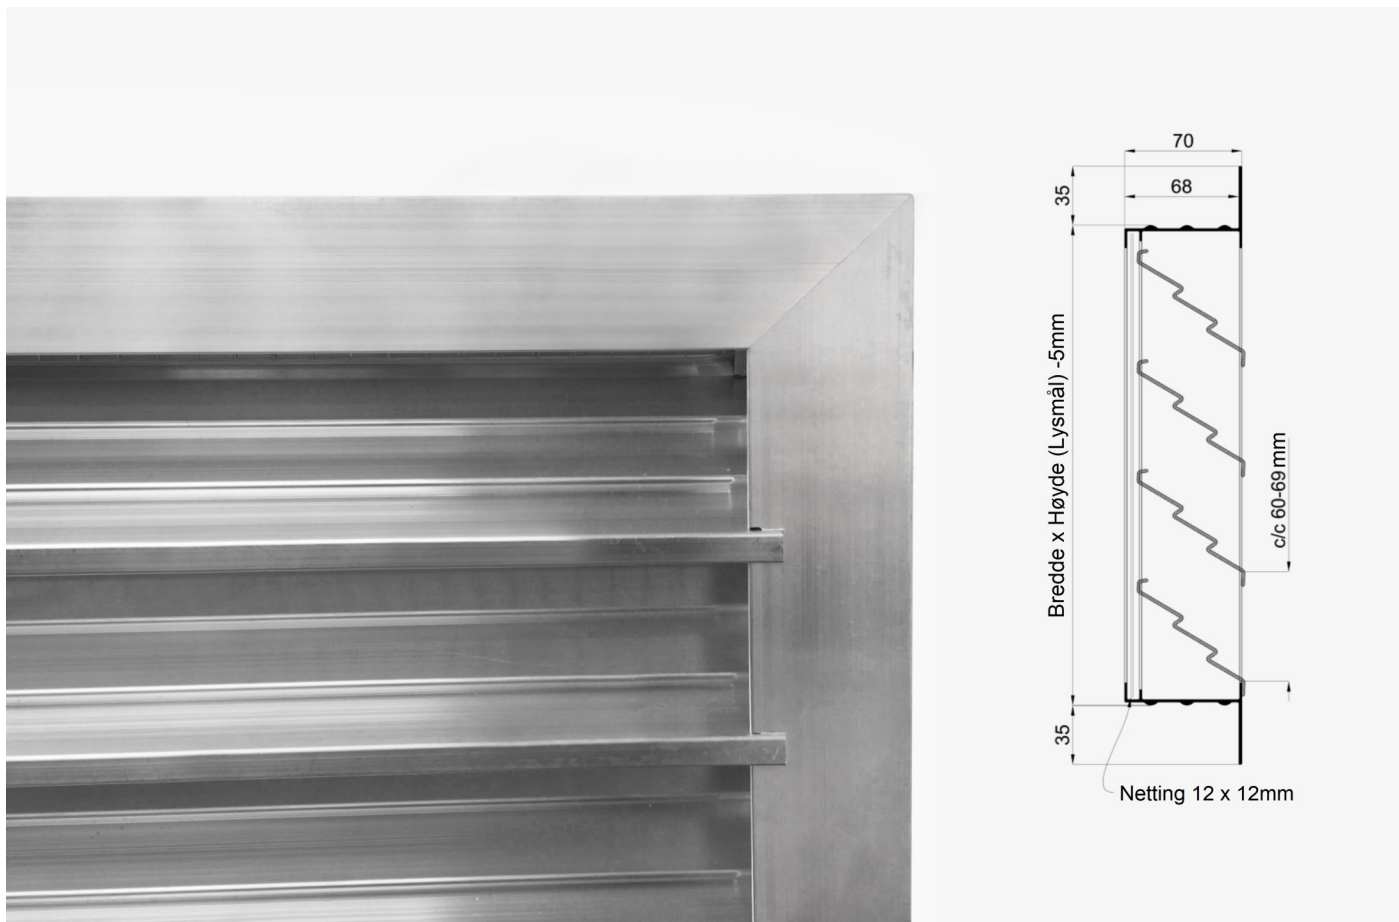

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Alternativ overflate: anodisert (eloksert) og polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.
- Varmgalvanisert 1mm netting med 12mm masker på baksiden av risten.
- Alternativ netting i andre materialer og maskestørrelser, se ordrebekreftelsen.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt lameller.
- Er risten levert med filter, skiftes det ved behov. Se egen FDV for filterkassett og posefilter.
- Er risten levert med varmekabel, bør den kontrolleres jevnlig.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Movegen 79
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no